





Typenplan Werkleitungsquerungen

bei bestehenden Brücken

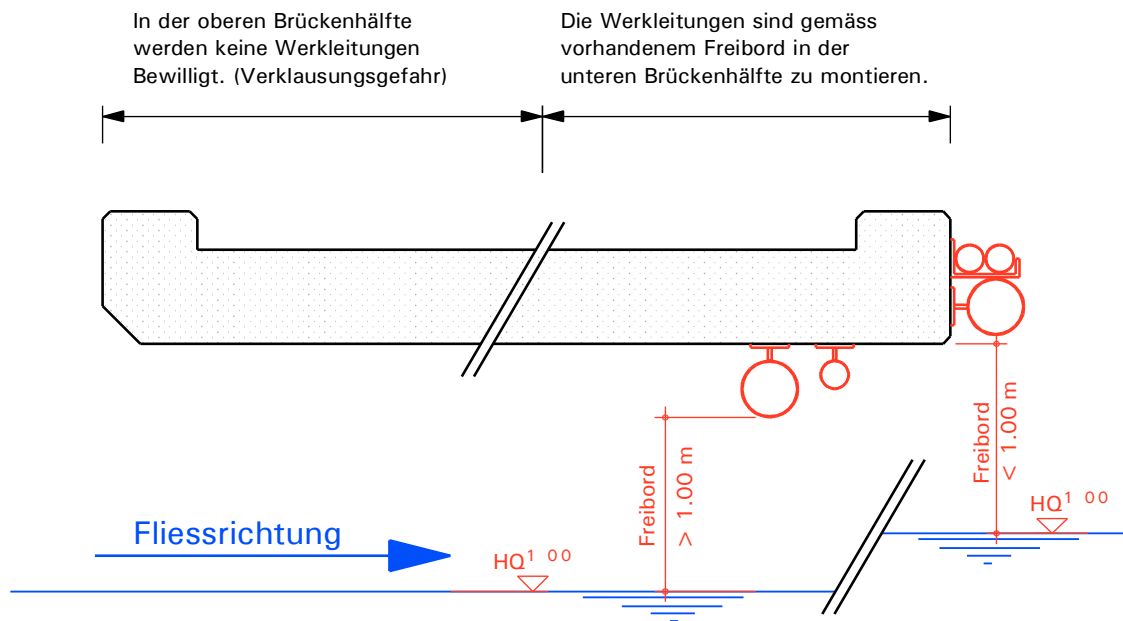

bei neuen Brücken

Die Werkleitungen müssen in der Brückenplatte integriert werden. Es sind zusätzliche Leerrohre als Reserve vorzusehen.

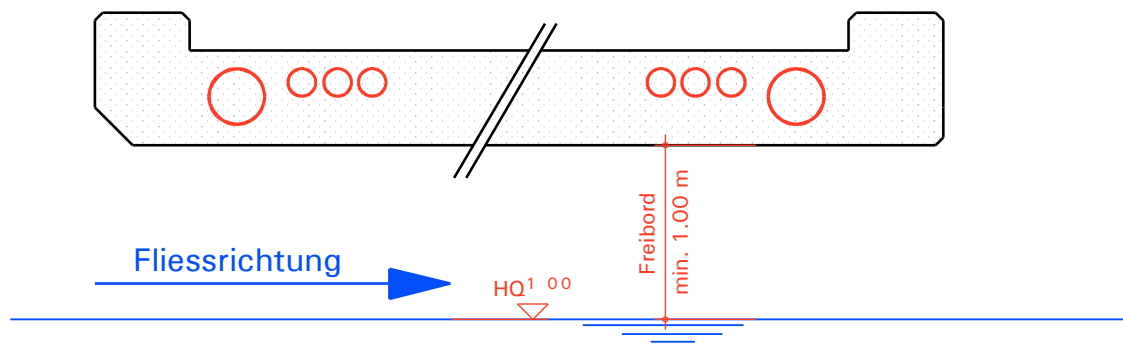

Plan Nr. Geschäftsbereich Wasserbau

WT 5.3 - 1

Aend.	Datum	entw.	gez.	kontr.
	Juli 2012	msc	msc	